


YKY 5x10mm2

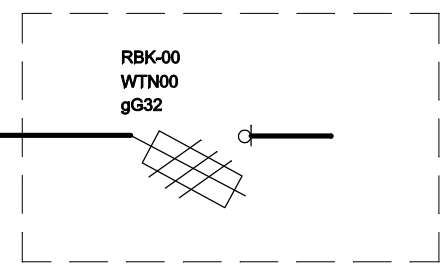

do zabudowania w R-G na parterze

Ochrona od porażeń
 Szybkie wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieci TN-C-S
 z zachowaniem stref ochronnych według arkusza normy PN-IEC 60364
 Stosować miejscowe połączenia wyrównawcze

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA
 NIEUŻYTKOWEGO NA CELE DYDAKTYCZNE,
 REWALIDACYJNE I REHABILITACYJNE
 W SPECJALNYM OŚRODKU
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 IM. J. KORCZAKA W MŁAWIE

ADRES INWESTYCJI
 ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
 powiat mławski woj. mazowieckie
 dz. nr ewid. 4013/7, 4013/9, 4013/6, 10-413/11

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
**Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 im. J. Korczaka w Mławie
 ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława**

NR PROJEKTU
 BRANZA **Elektryczna**

ZAWARTOŚĆ PLANU
SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNI R-1 I R-2

REWIZJA
 SKALA DATA 2015r

PROJEKTANT
 Nr Rys.
 LEONARD WITKOWSKI NR UPR. CIE 18/84

E-1